

GRAZ SA
Constructions Bois
ZI. Budron H 10
CH -1052 Le Mont-sur-Lausanne




NESTRO Unterdruck Filterhaus NFHSU 7/7/25
mit Transportleitung für Container-Befüllung

Filterfläche:	89 m²
Filterregeneration:	automatisch/ motorisch
Ventilator Filter:	Typ US-FHN 15 kW
	FU gesteuert
Luftmenge:	10.089 m³/h
Max. Druck:	3`791 Pa
Filterschlauchlänge:	2500 mm
Filterschlauch Durchmesser:	230 mm
Belastung FF:	114 m³/m²/h
Austragung	Zellenradschleuse auf Transportleitung
Ventilator Transportleitung:	Typ S VM/SF 5,5 kW
Luftmenge:	3`213 m³/h
Inbetriebnahme:	August 2014

Transportventilator / Austragung



Zellenradschleuse mit Übergang auf Transportleitung / Luftstromwächter

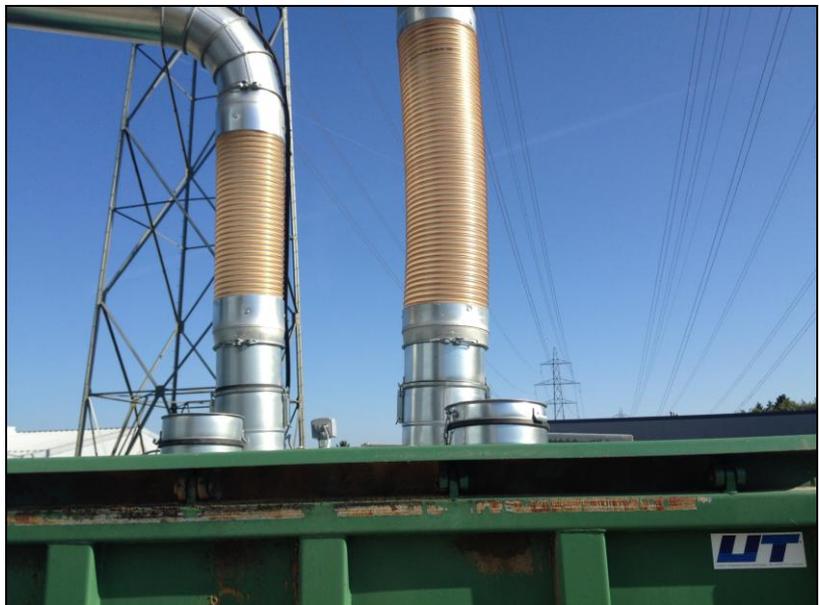

Rückluftkanal mit Umlenkung / Jalousieklappe / Brandschutzklappe



Rohrleitung / Maschinen-Anschlüsse



Wartungsbühne / Steigleiter



NESTRO Schaltschrank mit Frequenzumformer



